

Maître de l'ouvrage



32 cours de Verdun - 01006 BOURG EN BRESSE
Cedex
Tél. 04 74 45 09 07 - Fax 04 74 24 77 51
Courriel : courrier@siea.fr

Commune



ORNEX / Lot n°04

45 Rue de Béjoud
01210 ORNEX
Tél. 04 50 40 59 40 - Fax 04 50 40 93 02
Courriel : mairie@ornex.fr

Nature du projet


Modernisation de 6 points lumineux
Rue des Bleuets

Phase d'études

APS
Avant Projet Sommaire

Caractéristique du document


Plan de Pose
Affaire N° 2023-0431-EP
"OS N° B-23/....."



ARCHIGRAPH
403 Rue des Rives de l'Ain
01160 VARAMBON
Tél. 04 74 34 71 21
Fax 04 74 34 70 21
Courriel: sarl.archigraph@wanadoo.fr

Indice	Date	Observations

situation

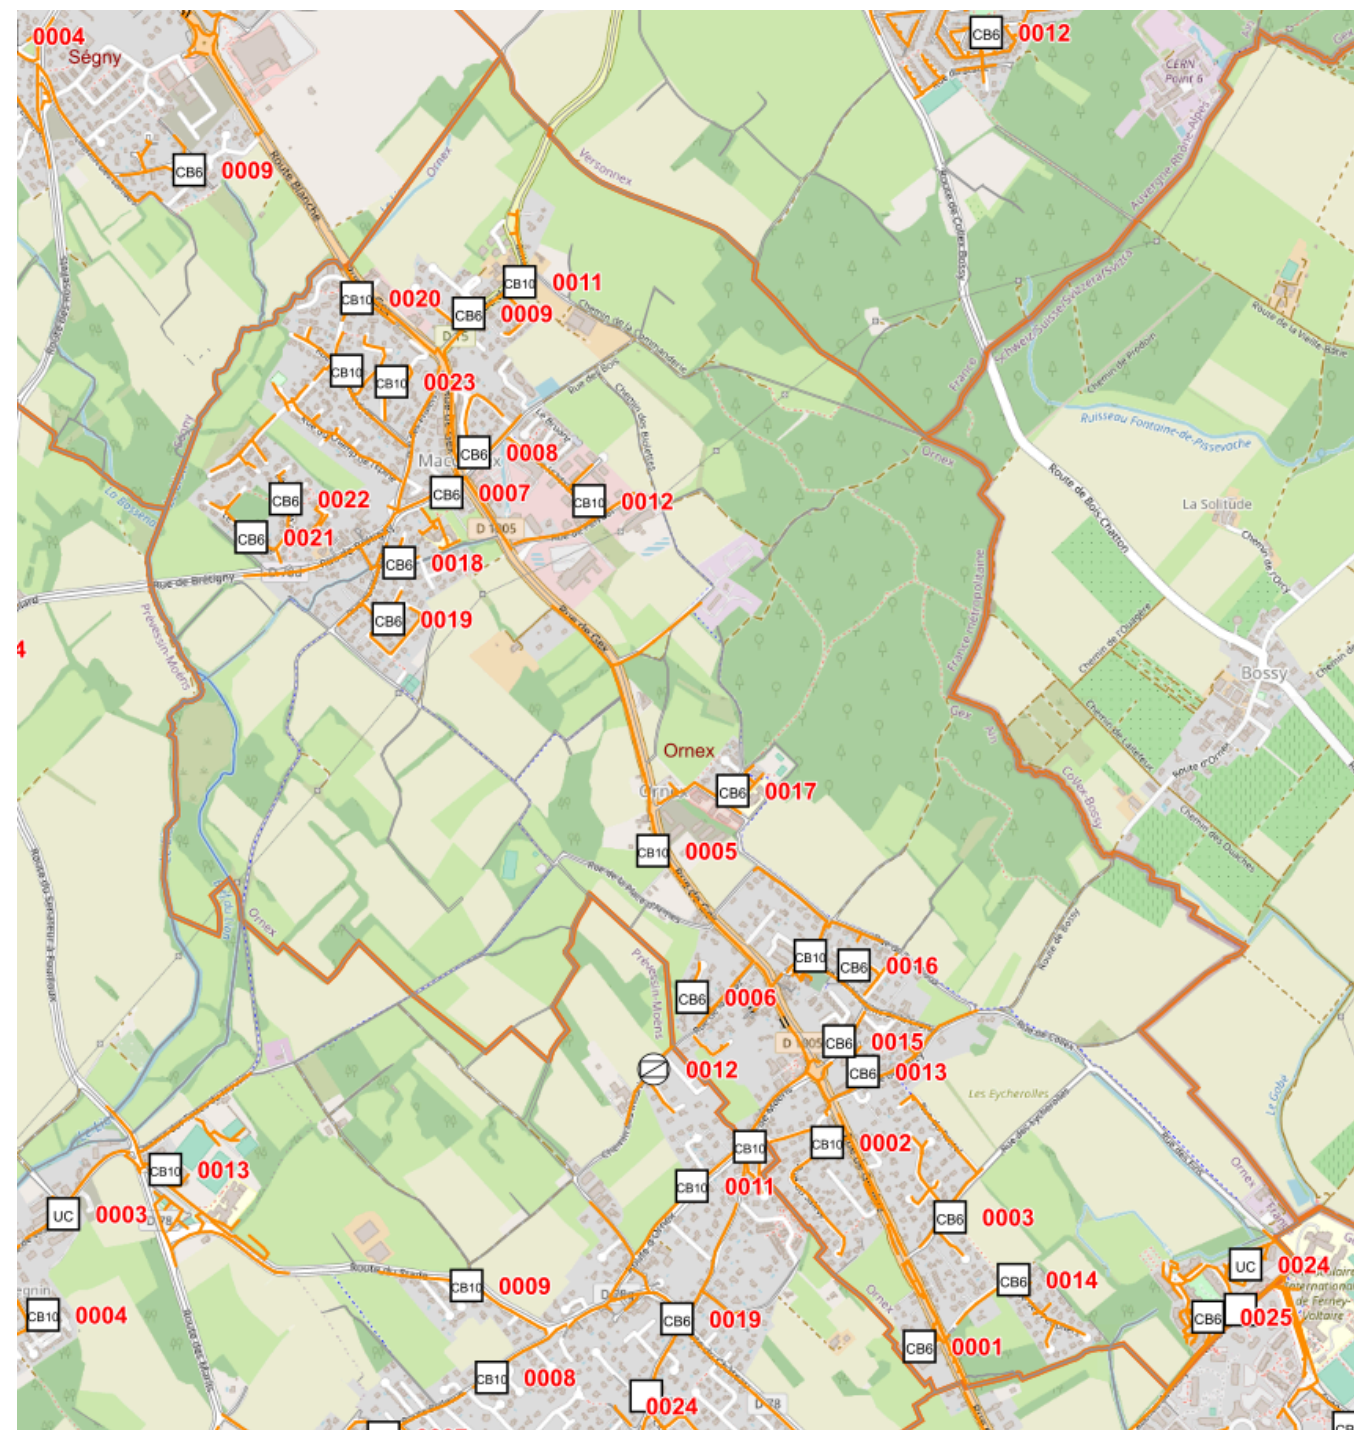

légende

- Ensemble EP à poser
mât CC h:4m
Luminaire INOA LED verre plat en top équipé 38W
1 coffret CL2
1 parafoudre



Puissance et consommation AVANT TRAVAUX Coupure 23h00 / 5h30

Estimation

Type de lampe	Puissance	Nb de points lumineux	Consommation en W/luminaire	Puissance consommée en W	Durée de fonctionnement en heures	Energie annuelle cons. KW	Tarification EDF KW/h	Abonnement EDF annuelle en €	Cout approximatif de la consommation annuelle
SHP	100W	6	115	690	2100	1 449	0,17	110	357 €

Puissance et consommation APRES TRAVAUX Coupure 23h00 / 5h30

Estimation

Type de lampe	Puissance	Nb de points lumineux	Consommation en W/luminaire	Puissance consommée en W	Durée de fonctionnement en heures	Energie annuelle cons. KW	Tarification EDF KW/h	Abonnement EDF annuelle en €	Cout approximatif de la consommation annuelle
LED	38W	6	38	228	2100	986	0,17	110	278 €

- Commande 0020-1-1
Création d'une Malt
Pose d'un parafoudre Monophasé

Observations	Differential	OUI	IP2x	OUI
	Prise de terre	NON	Valeur en Ohms	
	Parafoudre	NON	Conformité	Conforme
	Etat pour les usagers de la voie public		Bon	
	Divers			

